

ООО "Иркутскэнерго"

**Технические условия на капитальный ремонт помещений
административного здания Мамско-чуйского отделения
по адресу: п.Мама, ул.Первомайская, 10.**

Иркутск 2014 г.

Технические условия разработаны для выполнения ремонта в помещения 2 этажа нежилого здания по адресу: Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, п.Мама, ул.Первомайская, дом 10, помещение 4.

Настоящими техническими условиями предусмотрено следующее:

Устройство систем внутреннего водоснабжения, канализации, электроснабжения. (в сан.узле)


- исполнительные схемы
- акты на скрытые работы
- сертификаты соответствия


По окончании электротехнических работ произвести полный перечень необходимых электротехнических испытаний. Отчет о проведенных испытаниях предоставить Заказчику.



№ помеще- ния	Вид отделки элементов интерьеров								
	Потолок	Пло- щадь	Стены или перегородки	Пло- щадь	Низ стен (панели)	Пло- щадь	Пол	Пло- щадь	Примечание
1-3,11	Окраска латексным водостойким составом		Обои с окраской латексным водостойким составом		-		Линолеум		Цвета материалов согласовать с Заказчиком
5,6	Окраска латексным водостойким составом		Обои с окраской латексным водостойким составом				Линолеум		то же
4,11',7, 8,9,10	Окраска латексным водостойким составом		Окраска латексным водостойким составом				Линолеум		то же
12	Окраска латексным водостойким составом		Плитка керамическая				Плитка керамическая		то же
13	Окраска латексным водостойким составом		Окраска эмалевым составом, матовым				---		то же
14	Окраска латексным водостойким составом		Окраска эмалевым составом, матовым				---		то же

№ помещения	Наименование	Площадь (м2)
1	Кассовая зона (Зона ожидания)	17.0
2	Касса	6.7
3	Фронт-офис	24.4
4	Кабинет рабочий	9.4
5	Кабинет начальника отделения	19.6
6	Приемная	12.5
7	Кабинет рабочий	11.5
8	Кабинет рабочий	15.1
9	Кабинет рабочий	14.6
10	Техническое помещение	17.5
11	Коридор	19.8
12	Сан. узел	3.3
13	Лестничная клетка	
14	Тамбур входной	5.4

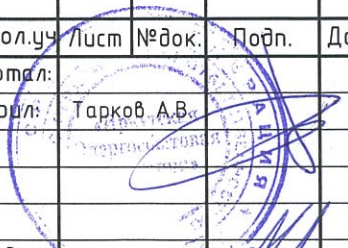Поз.	Обозначение	Наименование	Колич.	Масса	Примечание
Д-1	ГОСТ 6629-88 (по типу)	Дверь 900 x 2100 (h) внутренняя, правая	6		Цвет-белый
Д-2	То же	Дверь 900 x 2100 (h) внутренняя, левая	4		То же
Д-3	То же	Дверь 1250 x 2100 (h) двупольная, внутренняя, правая	2		То же
Д-4	То же	Дверь 1350 x 2100 (h) двупольная, внутренняя, правая	1		То же
Д-5		Дверь 900 x 2100 (h) наружная, левая	1		То же

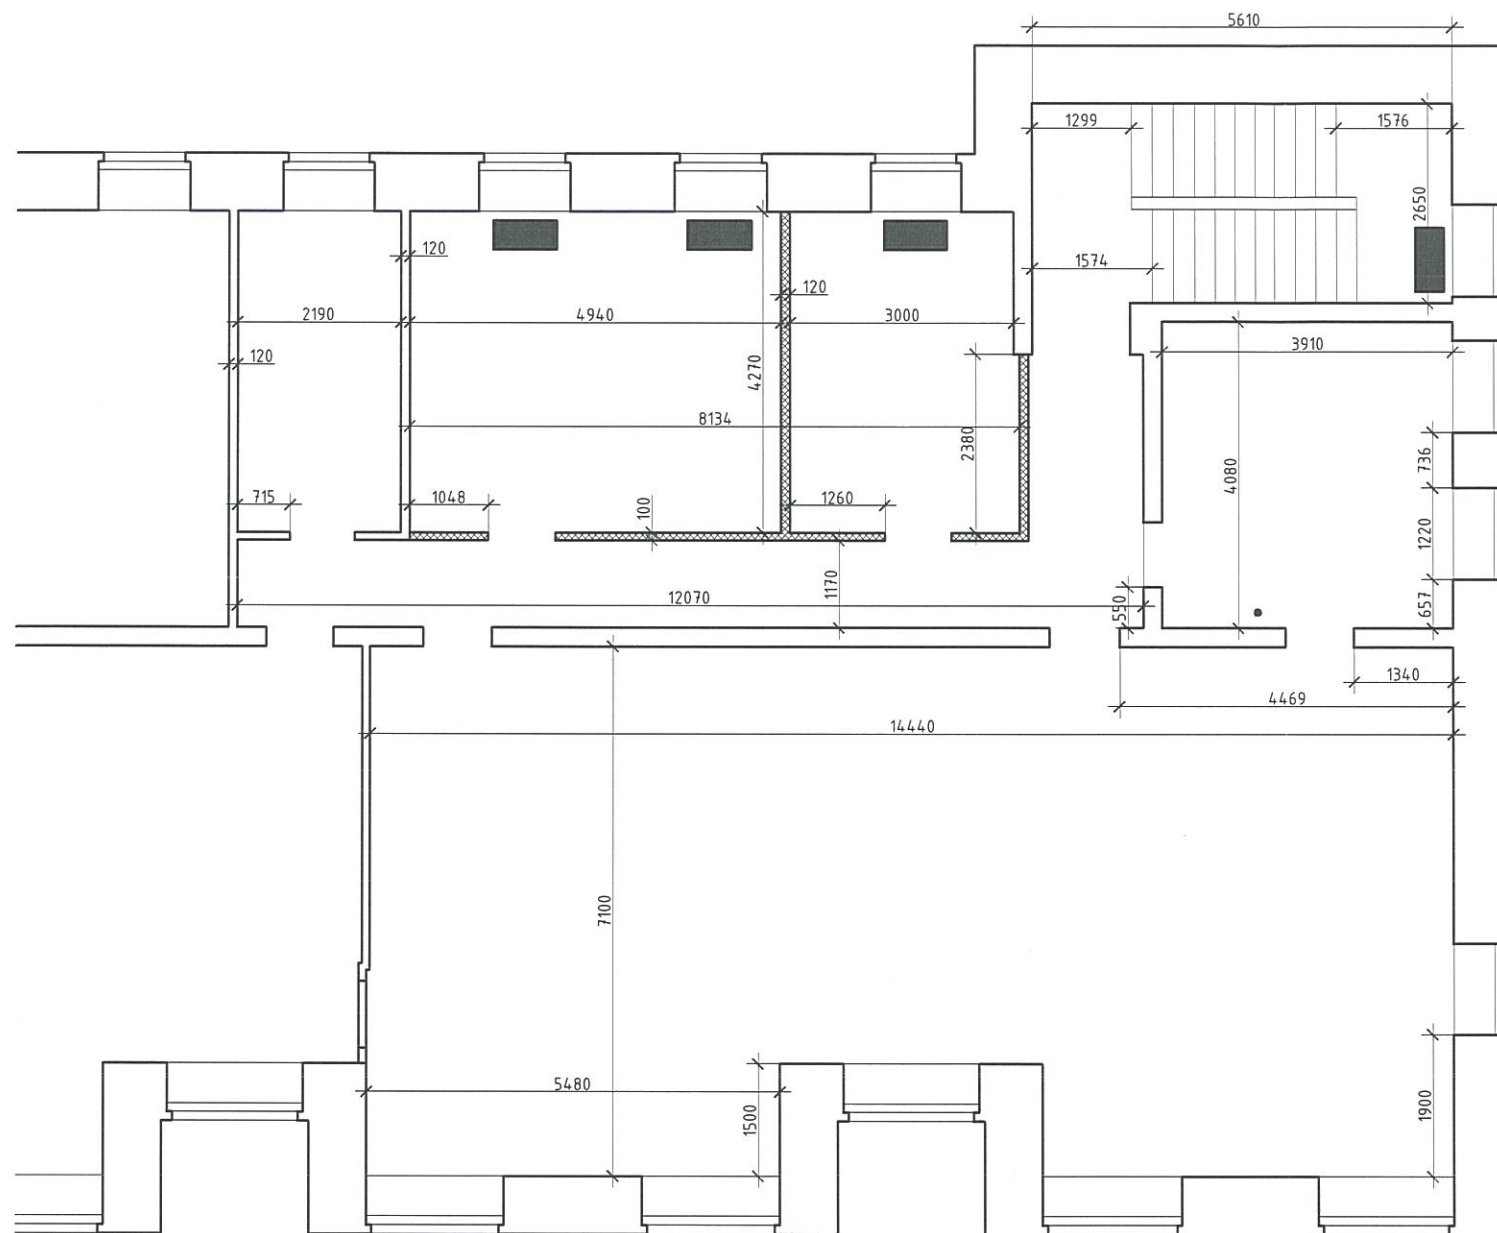						ООО "Иркутскэнергосбыт"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
<div>Разработал:</div> <div>Проверил: Тарков А.В.</div> <div></div>						Капитальный ремонт административного здания Мамско-Чуйского отделения	Стадия	Лист	Листов
							ТУ	1	6
Утверждаю: Барасименко О.Н.						Пояснительная записка.	ООО "Иркутскэнергосбыт"		




 Перегородки демонтируемые
 Приборы отопления демонтируемые


						ООО "Иркутскэнергосбыт"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт административного здания Мамско-Чуйского отделения	Стадия	Лист	Листов
Разработал:							ТУ	2	6
Проверил:	Тарков А.В.					План 2-го этажа. (Демонтажные работы)	ООО "Иркутскэнергосбыт"		
Утверждаю:	Герасименко О.Н.								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План 2-го этажа.

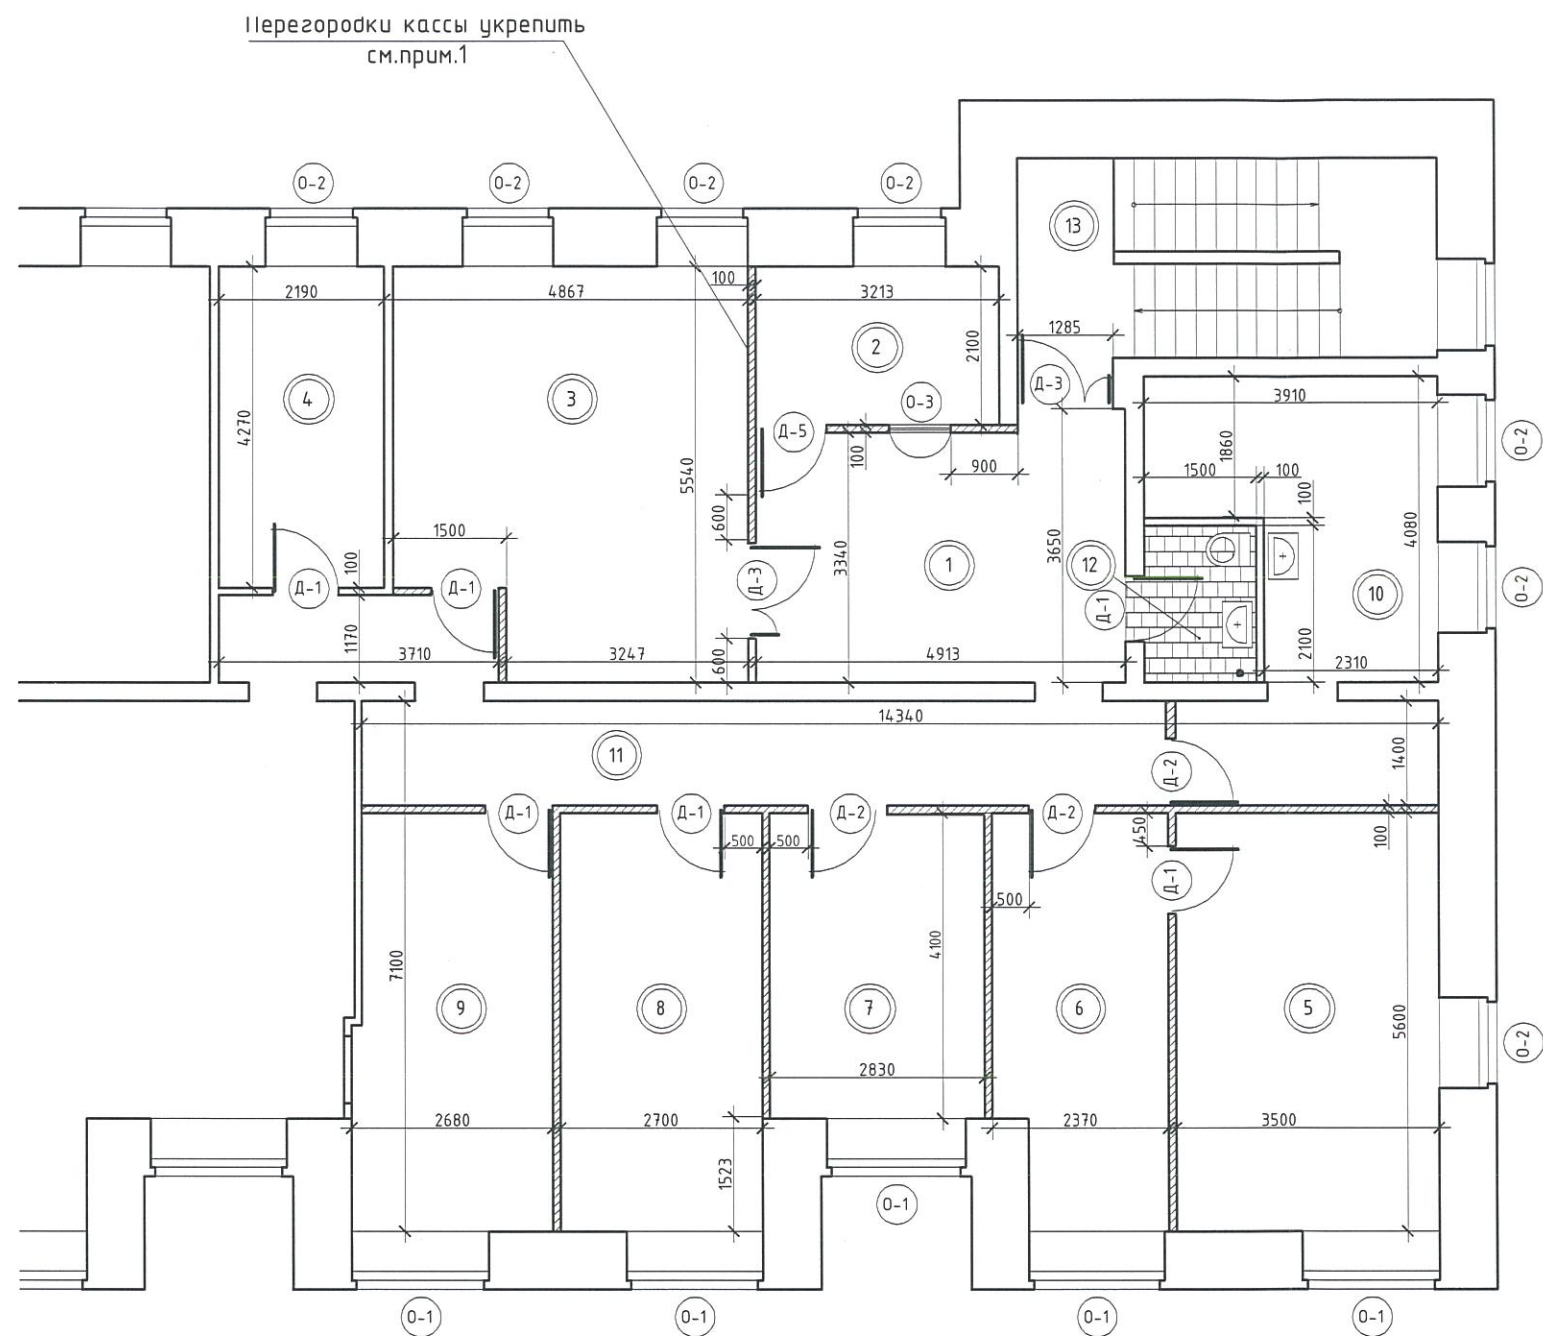


План 1-го этажа (Фрагмент)

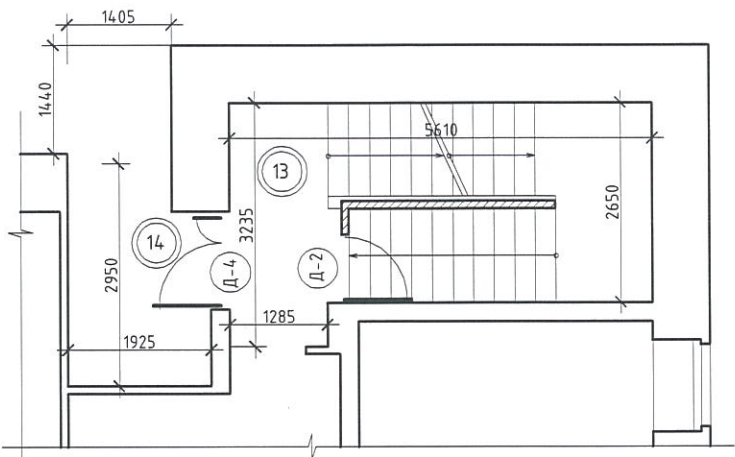

Примечания:
1. При монтаже перегородок кассы, в целях обеспечения укрепленности установить в теле перегородок, дополнительно, сетку арматурную из Φ 8 мм и ячеей 100х100 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


						ООО "Иркутскэнергосбыт"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт административного здания Мамско-Чуйского отделения	Стадия	Лист	Листов
Разработал:							ТУ	3	6
Проверил:						План 2-го этажа. План 1-го этажа (Фрагмент) (Монтажные работы)	ООО "Иркутскэнергосбыт"		
Утверждаю:									

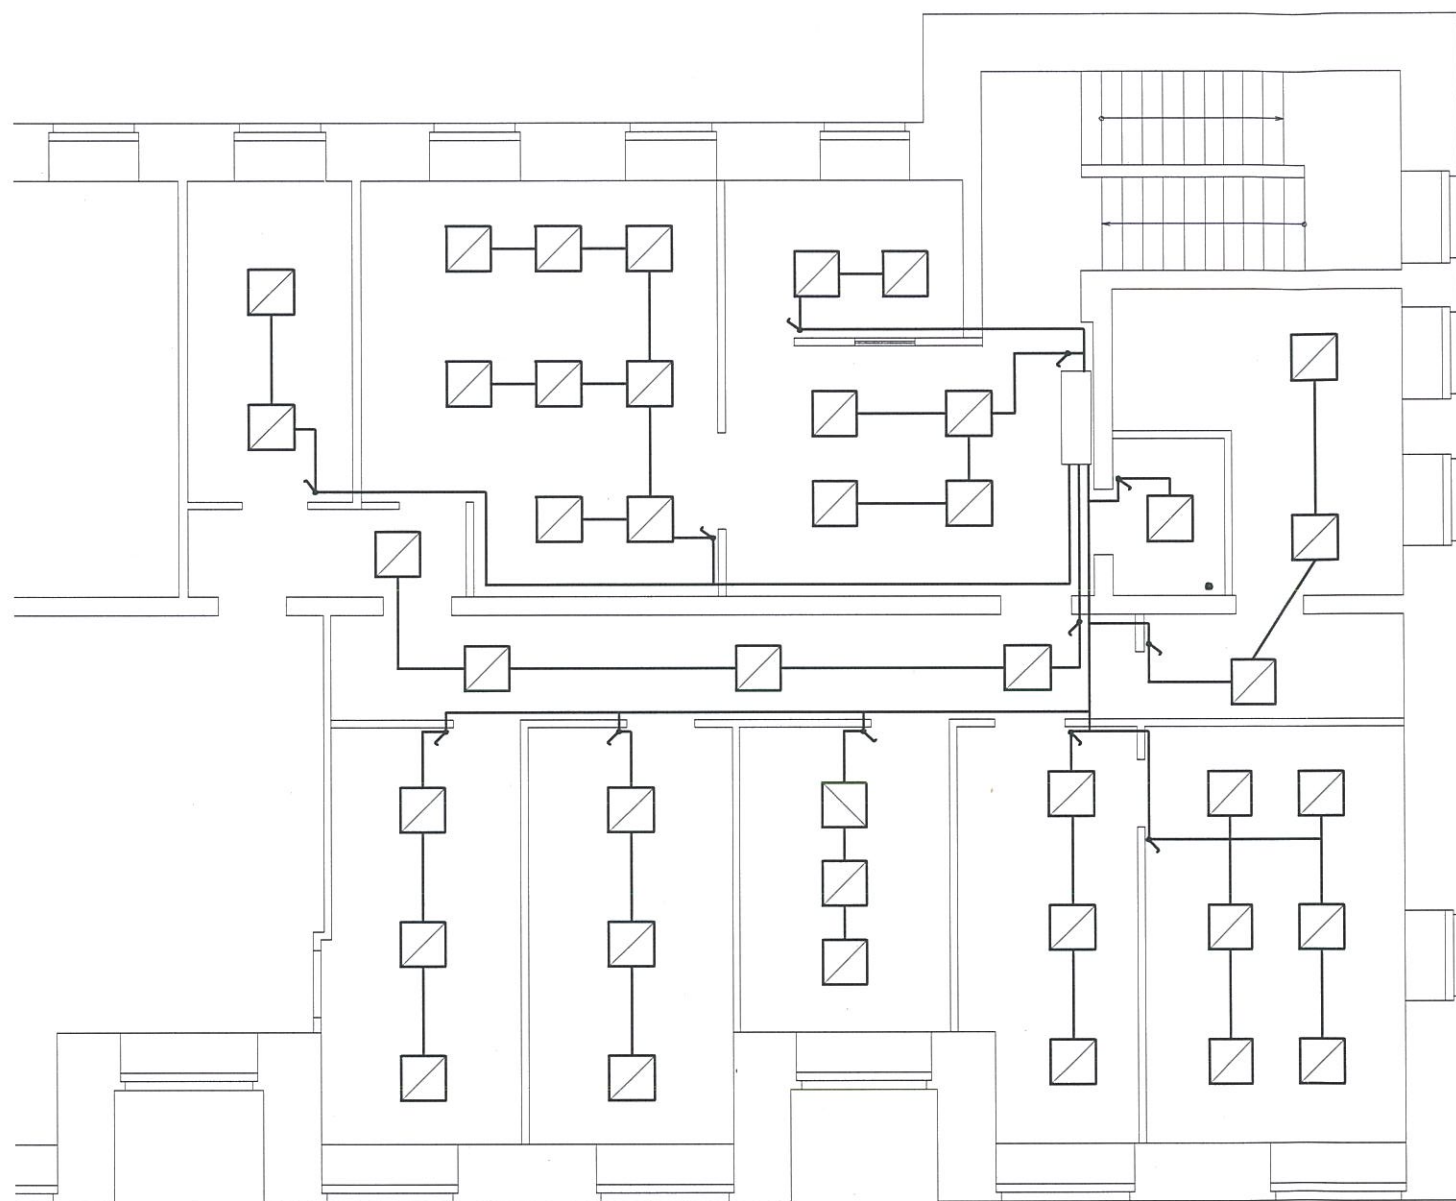

Примечания:
 1. Четыре светильника и два выключателя установить на лестничной клетке по месту

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

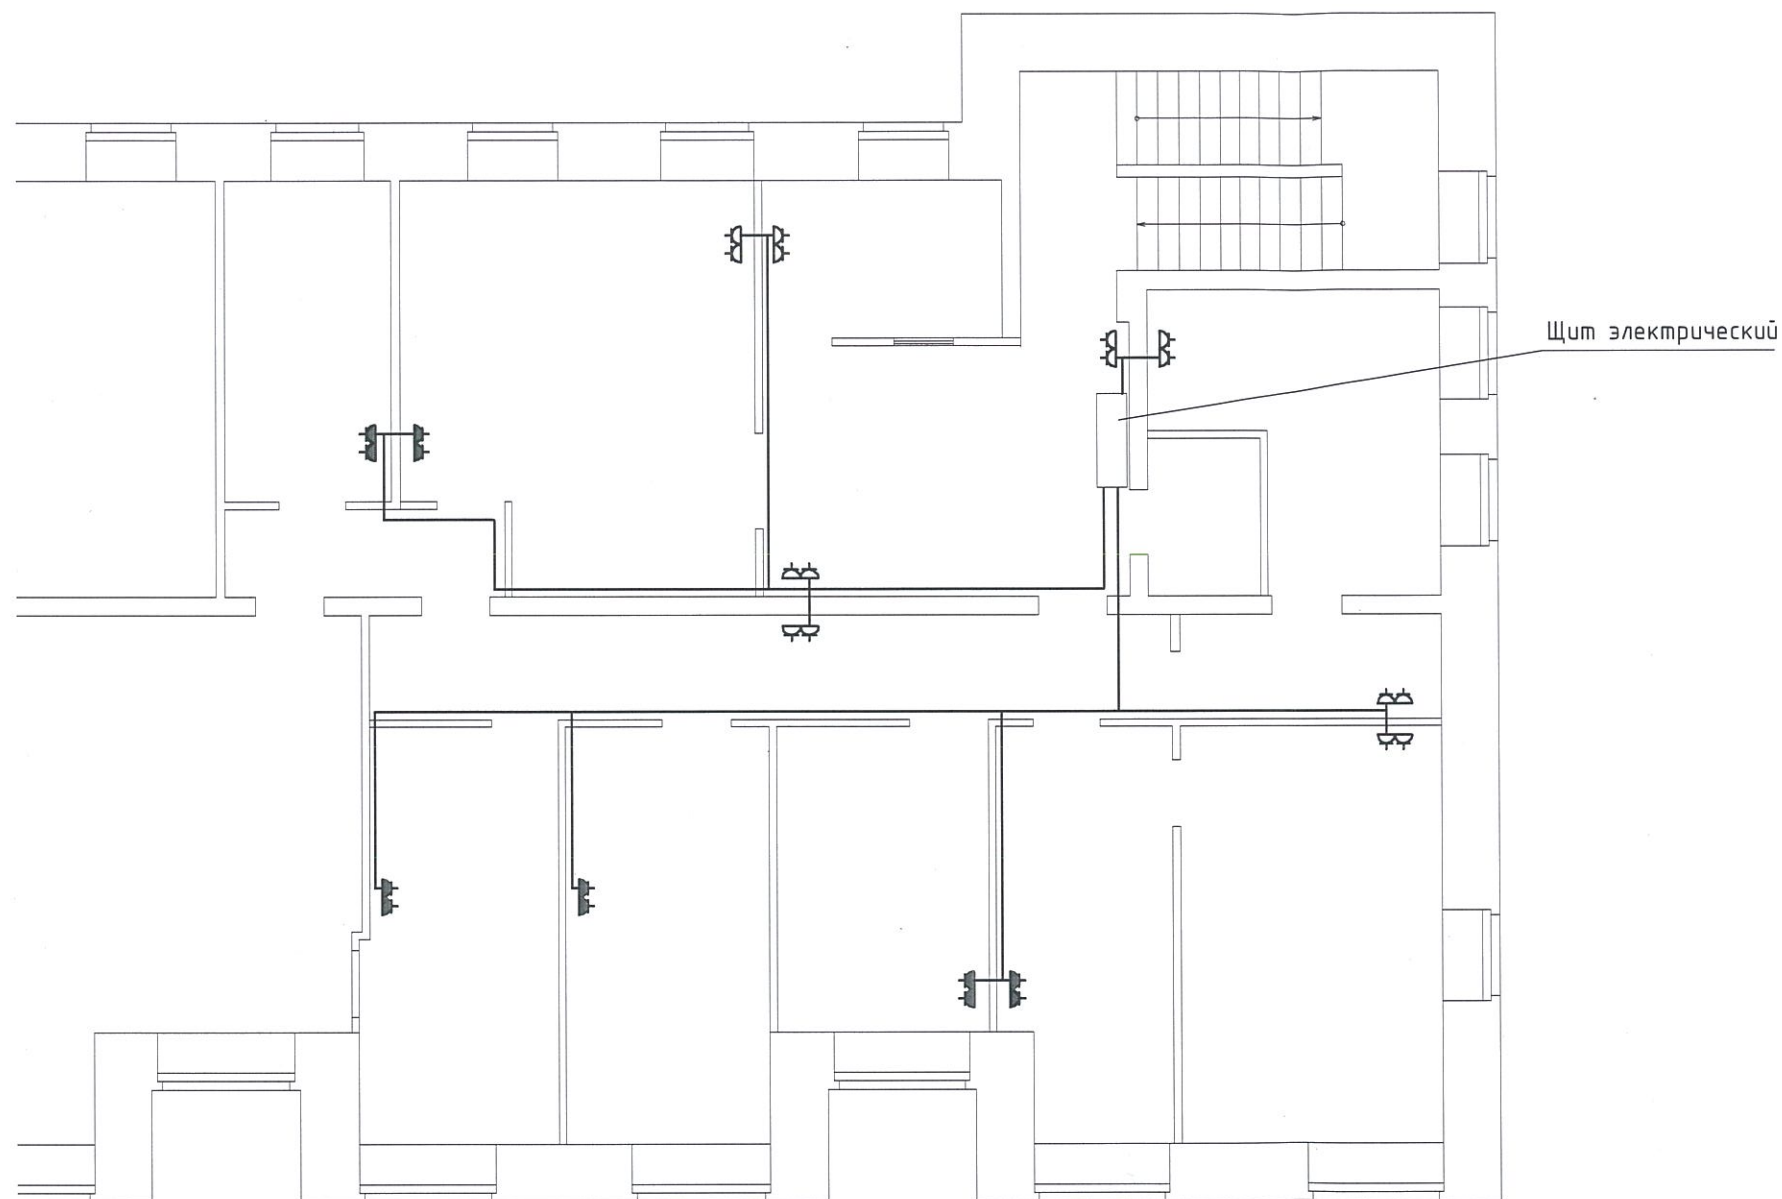

Условные обозначения:



Розетки E4961, установить на кабель канал



Розетки наружной установки, установить на поверхности стен

						ООО "Иркутскэнергосбыт"			
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт административного здания Мамско-Чуйского отделения	Стадия	Лист	Листов
Разработал							ТУ	5	6
Проверил			Гарков А.В.			Схема электрическая. Бытовая, силовая сеть	ООО "Иркутскэнергосбыт"		
Утверждаю			Горюхов О.Н.						

